


Áhættumat gagnavera á umbrotstímum

Kristján H Hákonarson
Advania



Um starfsemi Advania

190 starfsmenn

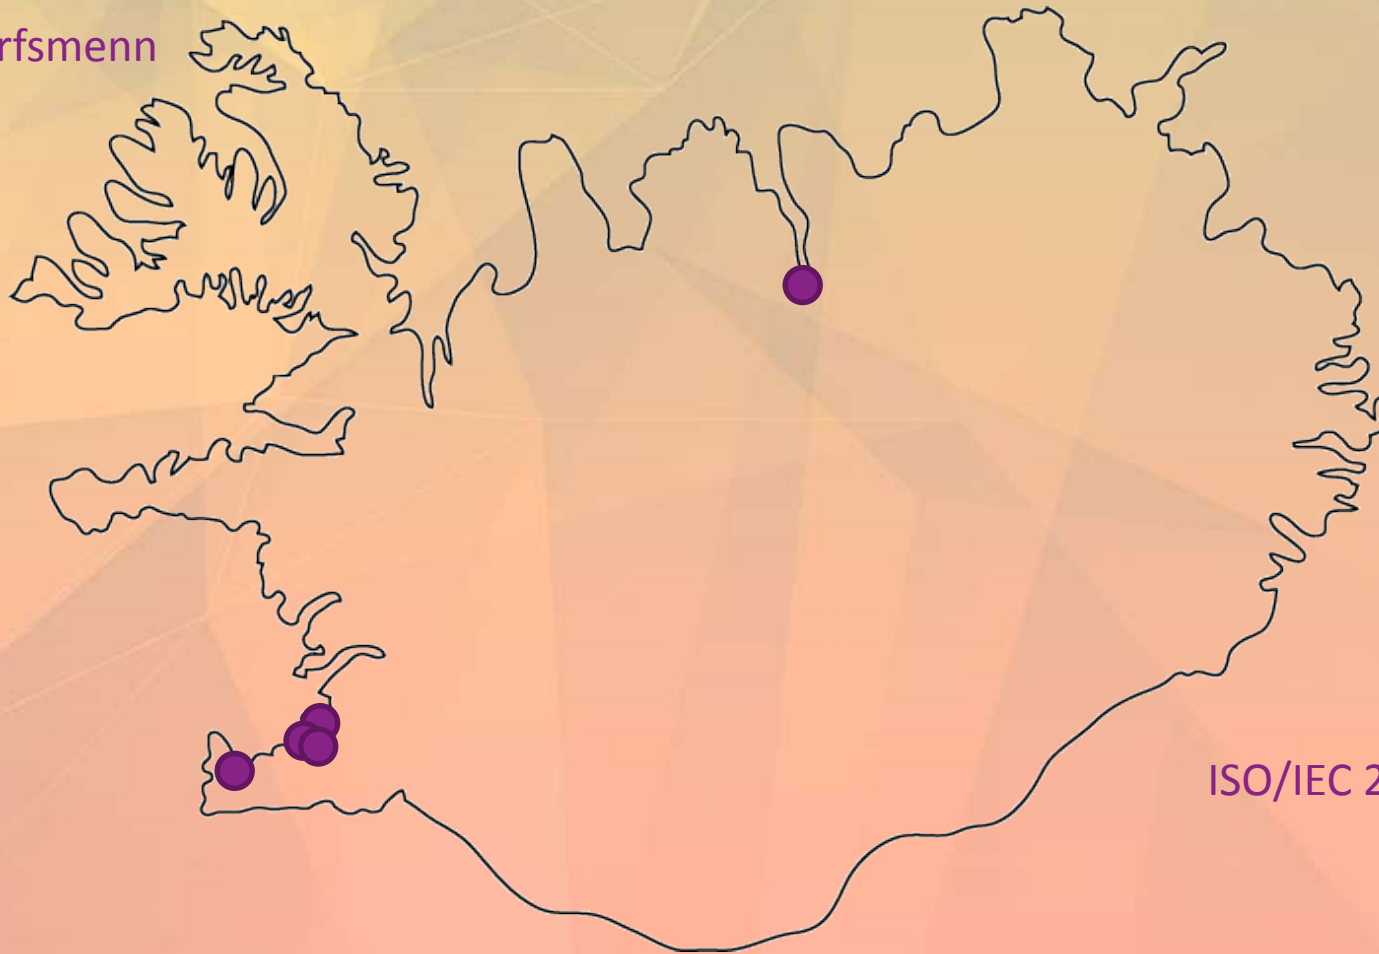


ISO/IEC 27001

Áhættustjórnun – eignir eru útgangspunkturinn

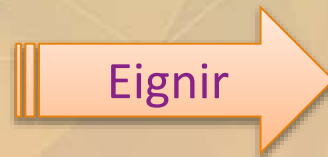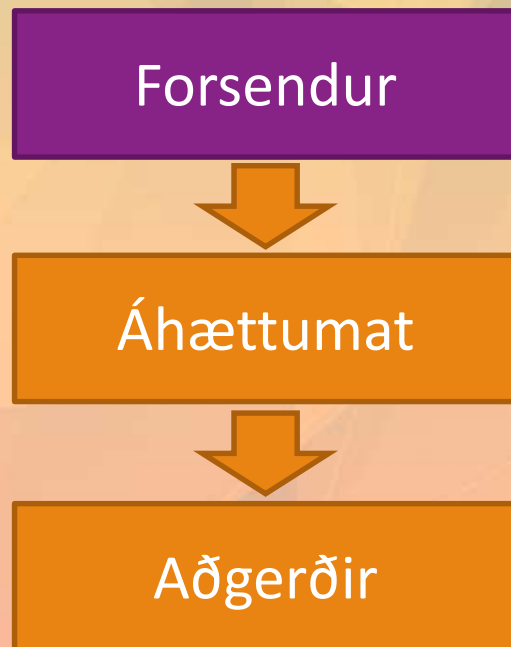

Þjónustur	Lagskipting innviða
Hugbúnaður	
Grunnþjónustur	
Netþjónar	
Sýndarumhverfi	
Vélbúnaður	
Geymslumiðlar	
Net	
Gagnaver	

Áhættustjórnun – Áhættumat útfrá ógnum

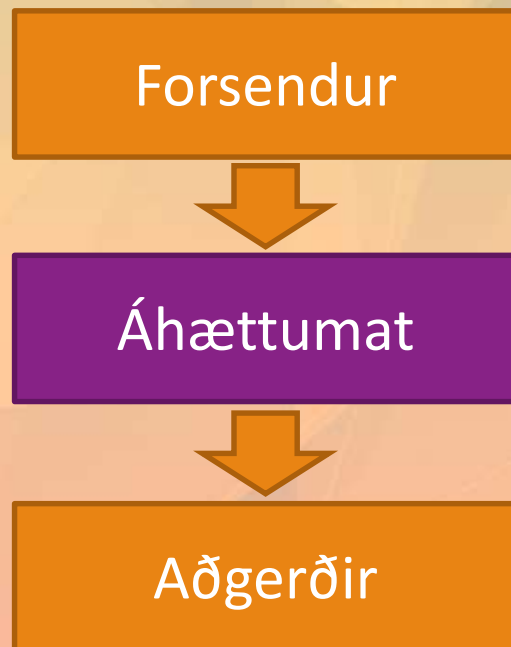

Skemmdir á húsnæði

Húsnæði óaðgengilegt

Skemmdir á búnaði

Bilun í búnaði

Rafmagnsleysi

Vatnsleysi

Bilun í netsambandi

Kæling ekki nægileg

Áhættustjórnun – upplýsingar fyrir áhættumat

Forsendur



Áhættumat



Aðgerðir

Almannavarnir:
Upplýsingar um
náttúruvá


Almannavarnir:
Áhættuskoðun
2011

Veðurstofan

Reynsla
starfsmanna

Almannavarnir - dæmi

hraun sem runnin
eru frá lokum
ísaldar fyrir um 11
þúsund árum

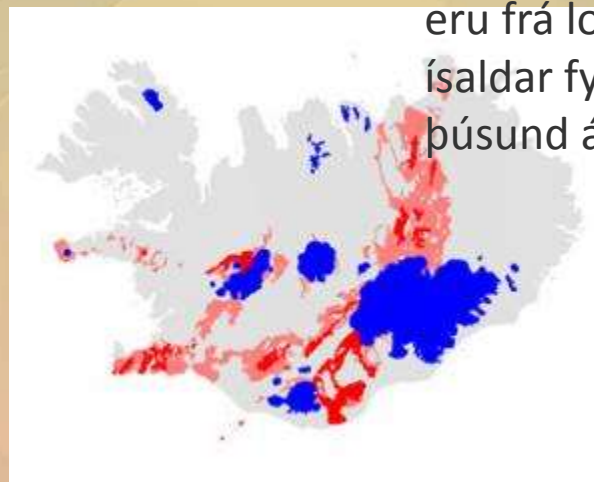

Gífurleg áhætta Aðgerðir strax	Mikil áhætta Úrlausnir skoðaðar	Möguleg áhætta Skoða nánar	Lítill áhætta Venjubundið eftirlit
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

3	Áhættuflokkur	Hættuáttvik	Álfanes	Garðabær	Hafnarfjörður	Kópavogur	Mosfellsbær	Reykjavík	Seltjarnarnes
			Eldgos	Hraunstraumur		Yellow	Yellow	Green	Yellow
	Öskufall / mökkur			Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Green
	Loftmengun / eiturgufur			Yellow	Black	Yellow	Yellow	Yellow	Green

Áhættustjórnun – aðgerðir til að draga úr áhættu



Hvaða spurningar
hafið þið?